

## Опрессованные матрицы UR



Для оконцевания секторных алюминиевых кабелей без применения наконечника; плоское формирование жилы сечением от  $25 \div 120 \text{ мм}^2$ . После плоского формирования жилы следует выполнить в ней отверстие вкладышем UK.


### Тип наконечника

---



### Инструменты

---

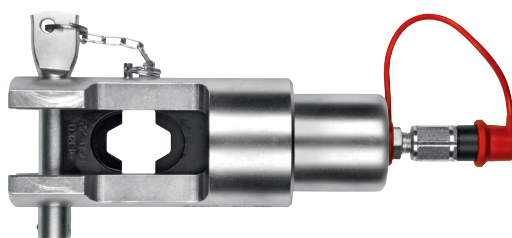

GU 300